



**APÉNDICE: Flujograma del proceso A1.**

**1. Alta de una nueva instalación de autoconsumo en BT y <100kW (sin contrato de acceso previo).**

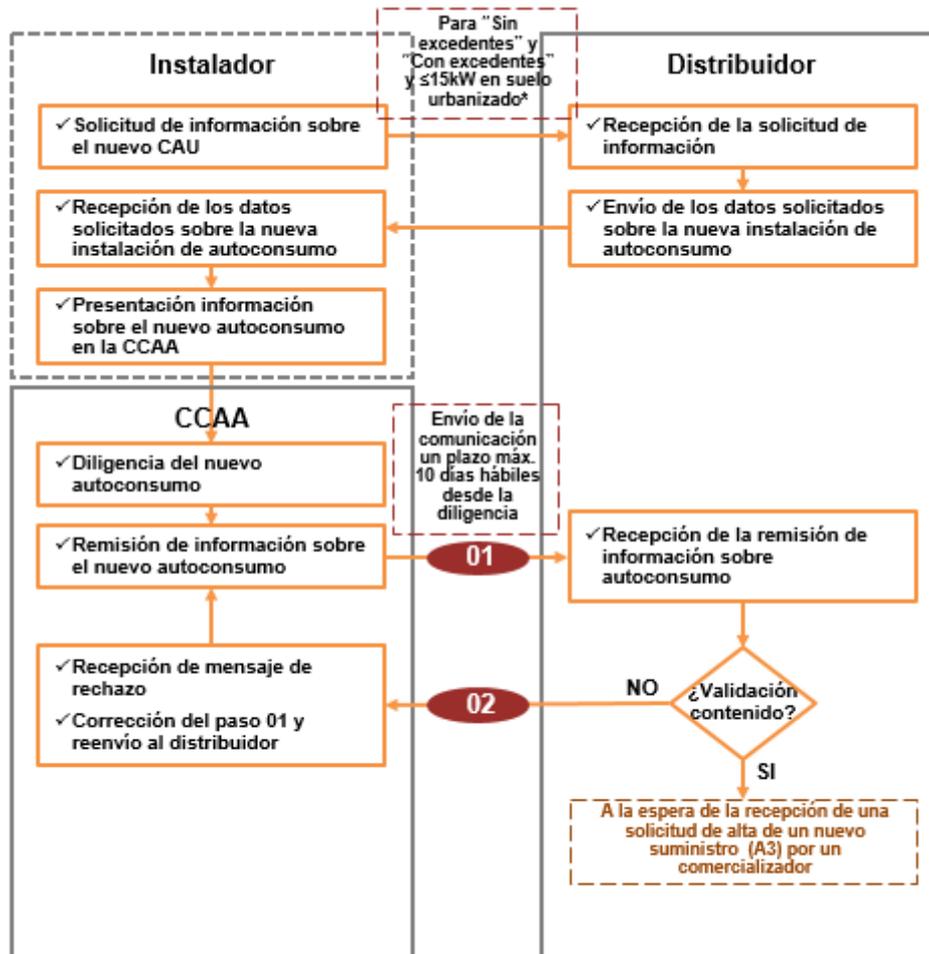


\*Para el resto de instalaciones el CAU, se gestionará en el trámite de solicitud de acceso y conexión

## 2. Alta de una nueva instalación de autoconsumo en BT y <100kW (con contrato de acceso previo).

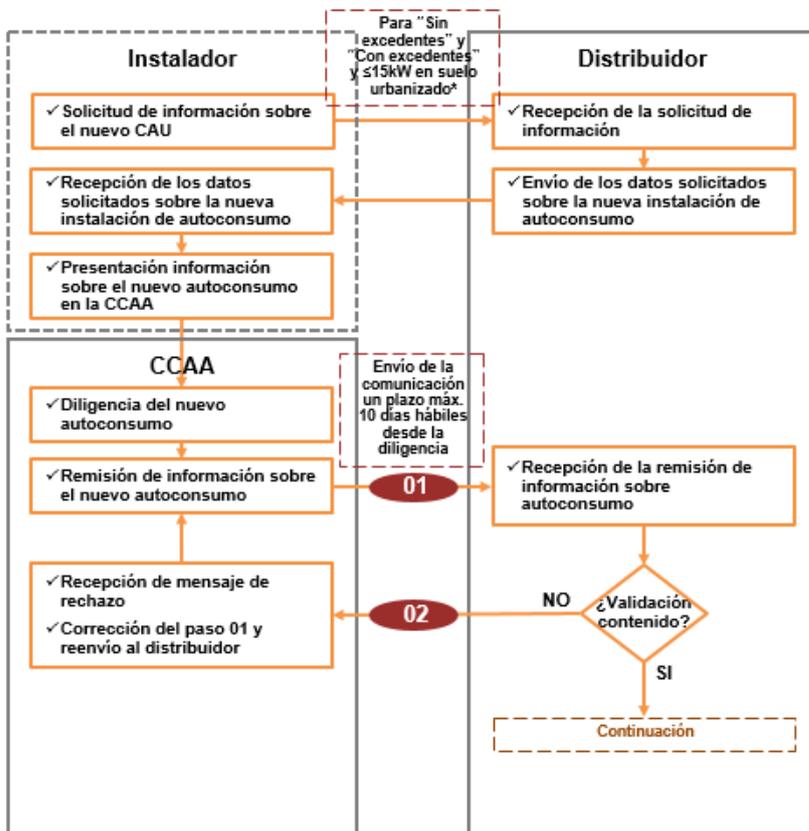

\*Para el resto de instalaciones el CAU, se gestionará en el trámite de solicitud de acceso y conexión

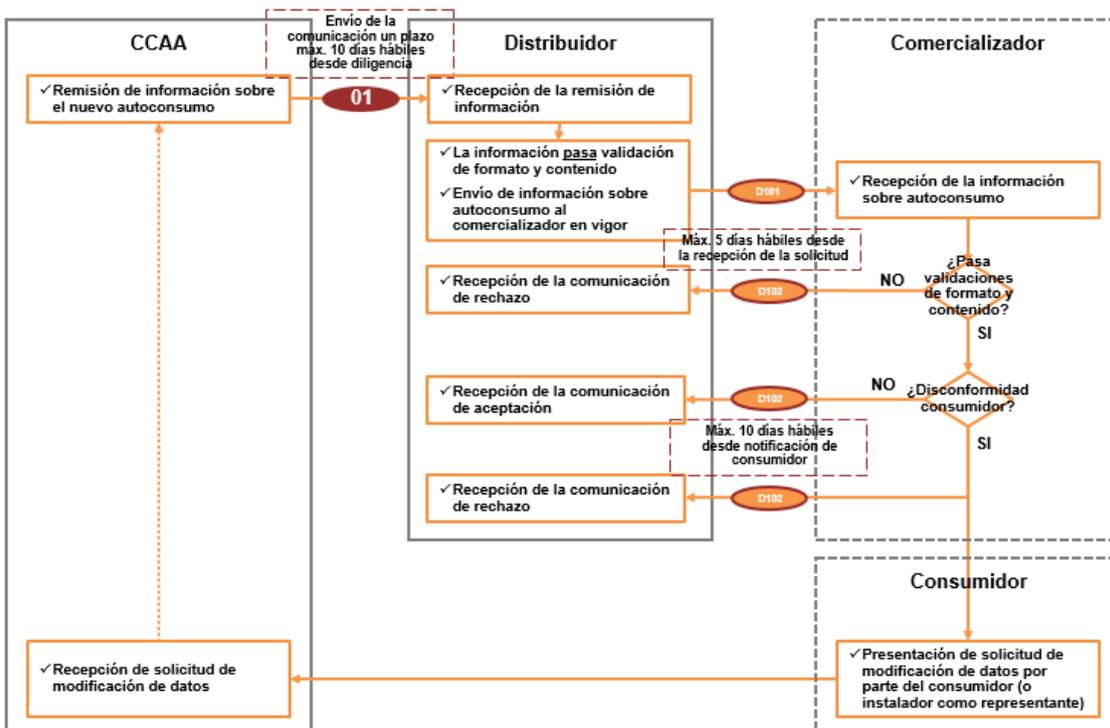



#### 4. Modificación subsección de un autoconsumo ≤100kW y BT

