



MANUAL DE USUARIO

Tramitación de Expedientes

Versión 29/03/2021

Índice Contenido

TRAMITACIÓN ALTA EXPEDIENTE.....	3
1. Datos de la solicitud	4
2. Titular del Expediente	4
3. Agentes.....	5
4. Localización del suministro	6
5. Dirección de correspondencia	10
6. Datos de la instalación.....	11
a. Datos de la instalación - Autoconsumo.....	11
b. Datos de la Instalación - No Autoconsumo.....	13
7. Alta de Grupos	14
a. Fotovoltaicos	14
b. Acumulación	15
c. Resto de Tecnologías	16
8. Otros datos de la instalación.....	17
9. Suscripciones.....	18
10. Observaciones	18
11. Guardar Borrador	18
12. Entrega Documentación	19
13. Régimen Regulatorio Autoconsumo	22
14. Modificación Borrador.....	24
15. Envío Solicitud.....	27
16. Subsanaciones	31
17. Respuesta Propuesta Previa.....	33
a. Aceptar Propuesta Previa	35
b. Solicitud de Revisión	36
c. Rechazar Propuesta Previa.....	38
18. Emisión Permisos Acceso y Conexión.....	39
DOCUMENTACIÓN NECESARIA	40
NOTIFICACIONES OPERACIONALES	44
ERRORES COMUNES AL CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD	45

TRAMITACIÓN ALTA EXPEDIENTE

Con el fin de facilitar los trámites a realizar por nuestros clientes, se han realizado una serie de desarrollos en GEA para permitir a los distintos tipos de usuarios la tramitación y gestión de sus expedientes de acceso y conexión para producción y autoconsumo.

En el apartado de expedientes, el usuario podrá seleccionar el tipo de expediente que desea dar de alta:

- Usuario Cliente Titular: se ha creado un nuevo tipo de usuario que únicamente puede dar de alta expedientes a su nombre.
- Resto de usuarios: podrán dar de alta expedientes tanto a su nombre, como a nombre de otro titular.

Ejemplo de usuario donde se aprecia que puede tramitar tanto expedientes de consumo como de producción.

The screenshot shows the GEA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Mis Mensajes', 'Información de Utilidad', 'Expedientes', 'Contacto', and 'Danos tu opinión'. The 'Expedientes' menu is open, showing three options: 'Consumo Solicitud Consumo', 'Producción Solicitud Producción', and 'Gestión'. Below the navigation bar, the main heading is 'Gestión de Expedientes'. There is a search filter section with a text input for 'Código de Expediente' and a 'Búsqueda Avanzada' button. A 'Buscar' button is also present. Below the search section, there is a table with columns: 'Expediente', 'Estado', 'Tipo', 'Motivo', 'Fecha Apertura', 'Fecha Estado', 'Tramitador', and 'Dirección'. The table contains two rows of data.

Expediente	Estado	Tipo	Motivo	Fecha Apertura	Fecha Estado	Tramitador	Dirección
9039339642	Abierto	Rápido	Productor / Generador	17/03/2021	17/03/2021	Sí	46 UTIEL ALDA DE HONDURAS, PARCELA 693, Bajo 90 (46300)
9039339605	Abierto	Rápido	Productor / Generador	17/03/2021	17/03/2021	Sí	20 LEGAZPI Bº CABENCHICA, 9-1, Bajo 1 (20230)

1. Datos de la solicitud

Una vez seleccionada la opción de dar de alta un expediente de producción, se nos despliega un formulario con los siguientes campos a informar:

- Motivo: siempre es Productor/Generador, no se permite modificarlo.
- Régimen Regulatorio: permite elegir entre No Autoconsumo o Autoconsumo.
- Fecha prevista de puesta en servicio: fecha estimada de puesta en marcha de la instalación de producción.
- Persona de contacto: nombre de la persona de contacto
- Teléfono de contacto: teléfono de la persona de contacto

Solicitud de Acceso y Conexión

1 Datos de la solicitud

Motivo *

Productor / Generador

Régimen Regulatorio *

Fecha prevista de puesta en servicio



Persona de Contacto *

Persona de Contacto

Teléfono *

 Siguiente

2. Titular del Expediente

El siguiente apartado nos solicita informar el titular de la solicitud que vamos a realizar. Se permite realizar la búsqueda por DNI/CIF/NIE o por contrato de Peaje. En caso de tratarse de un cliente nuevo cuando pulsemos el botón Buscar nos solicitará los datos del mismo.

Si la tramitación se está realizando con el perfil Cliente Titular explicando anteriormente no nos va a salir este apartado debido a que únicamente puede tramitar solicitudes a su nombre.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Titular del Expediente

Número de Documento de Identidad

DNI / CIF / NIE

Contrato de Peaje

Contrato de Peaje

 Buscar

3. Agentes

El concepto agente hace referencia a los usuarios que tienen permisos para consultar el expediente. Estos usuarios pueden ser de diferentes tipos (instalador, constructor, ingeniería, comercializador, promotor, cliente titular).

El agente titular del expediente es el cliente de la solicitud de acceso y conexión. En el caso del tipo de agente “cliente titular”, aparece por defecto como agente titular el propio usuario que está dando de alta el expediente, ya que los agentes “cliente titular” solo pueden tramitar expedientes a su nombre.

Si el expediente fuera solicitado por otro tipo de agente, por ejemplo, un instalador (también podría hacerlo un promotor, una ingeniería, o cualquier otro) este debería dar de alta el titular del expediente, que podría ser el propio instalador para expedientes abiertos a su nombre, u otro solicitante. En este último caso, en función del tipo de expediente solicitado y de la potencia del mismo, se deberá aportar un documento en el que el titular del expediente autorice a dicho agente (tramitador) a tramitar esa solicitud en su nombre.

Al final de este manual se indican los expedientes para los que es necesario aportar esta documentación.

Si se desea añadir algún agente adicional al expediente, habría que pulsar en “Añadir Agente”.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agentes Adicionales

Tipo	DNI / NIF / CIF	Nombre
Titular	A31638976	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JEYMAR S.L.

[+ Añadir Agente](#)

[^ Anterior](#) [v Siguiente](#)

Introducimos el número de documento del agente que queremos añadir y lo buscamos.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agente Adicional

Número de Documento

Contrato de Peaje

[Q Buscar](#)

Una vez realizada la búsqueda, se nos muestran los datos del agente que deseamos

añadir. En caso de que no exista ningún agente con ese número de documento, se nos habilita un formulario para dar de alta un nuevo agente.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agente Adicional - Información Fiscal

Agente

Comercializador

Tipo de Documento * DNI / NIF

Número de Documento * 78997911H

Tratamiento * Sra

Nombre *

Primer Apellido *

Segundo Apellido *

[Anterior](#) [Siguiete](#)

Una vez aceptados los datos, se nos añade a la lista de agentes adicionales del expediente, junto al titular que está dando de alta el expediente.

Solicitud de Acceso y Conexión

2 Agentes Adicionales

Tipo	DNI / NIF / CIF	Nombre
Titular	A31638976	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JEYMAR S.L.
 Comercializador	78997911H	

[Anterior](#) [Añadir Agente](#) [Siguiete](#)

4. Localización del suministro

Una vez seleccionados los agentes del expediente, hemos de indicar la localización del suministro que se quiere tramitar. Para facilitar esta tarea, se muestra la opción de buscar la localización en base a la dirección, a un CUPS ya existente, por contrato de peaje o en base a las características del aparato de medida. En los casos en que se disponga del CUPS, es recomendable hacer la búsqueda por el mismo para evitar posibles errores en la ubicación. A continuación, realizamos la búsqueda en base a la dirección.

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Localización de Suministro

Búsqueda por

Dirección

Código Postal

48014

Provincia *

BIZKAIA

Población *

BILBAO

Calle *

CALLE AVENIDA PRIMERO DE MAYO

Portal *

PORTAL 3

Dirección *

1 A (Vivienda)

+ Nueva Dirección

🔍 Buscar

Búsqueda de Dirección de Suministro Cercana

CUPS

Contrato de Peaje

Aparato de Medida

Tipo de Aparato *

Marca *

Número de Serie *

En el caso de que no se encuentre ninguna dirección de suministro en la ubicación deseada, se puede dar de alta una nueva dirección accediendo a Nueva Dirección.

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Localización de Suministro - Dirección de Suministro

Código Postal

48014

Provincia *

BIZKAIA

Población *

BILBAO (BILBAO)

Tipo Vía *

CALLE

Vía *

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

Tipo Portal *

PORTAL

Portal *

3

Tipo Escalera

Escalera

Tipo Piso

Piso

Tipo Mano

Mano

Coordenadas del Suministro (UTM ETRS89 T30) *

462417

4758890

Coordenada Z

Observaciones del Suministro

Observaciones

Anterior

Siguiente

Si, por el contrario, la dirección introducida en origen si existía, se muestra un nuevo formulario donde incorporar las coordenadas exactas del suministro. La coordenada Z no es obligatorio rellenarla, únicamente se exigen las coordenadas X e Y.

Para poder localizar su instalación es necesario introducir correctamente las coordenadas, estas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30

Adjuntamos un enlace a la página del ministerio de agricultura, en la que se pueden obtener fácilmente en este formato.

<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Localización de Suministro - Dirección de Suministro

Código Postal

Provincia *

Población *

Calle *

Portal *

Dirección *

Coordenadas del Suministro (UTM ETRS89 T30)

Observaciones del Suministro

 Anterior

Siguiente 


5. Dirección de correspondencia

Una vez validada la dirección del suministro, es necesario informar la dirección de correspondencia vinculada al expediente. Con el fin de facilitar esta tarea, se permite rellenar de forma automática pulsando en los botones “Misma que Dirección Fiscal del Solicitante” y “Misma que Dirección de Suministro”

Solicitud de Acceso y Conexión

3 Dirección de Correspondencia

 Misma que Dirección Fiscal del Solicitante

 Misma que Dirección de Suministro

Código Postal

Provincia *

Población *

Calle *

Portal *

Piso y Mano *

 Nueva Dirección

 Anterior



 Siguiente

6. Datos de la instalación


Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo algunos de los campos solicitados variables en función de las características de la instalación.

Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tensión propuesta del nudo de conexión (V) *	Capacidad de acceso solicitada como generador (W) *
<input type="text"/>	<input type="text"/> 
<input type="checkbox"/> Valoración Extensión Red	Capacidad de acceso solicitada como consumidor (W) *
<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de Almacenamiento	<input type="text"/> 

Nudo de conexión

Nudo o posición exacta	Descripción nudo o posición exacta	<input type="checkbox"/> I-DE Determina Nudo
<input type="text"/> 	<input type="text"/>	

 Anterior

Siguiente 

En este punto, la tramitación del expediente varía en función de si la opción de Régimen Regulatorio seleccionada es Autoconsumo o No Autoconsumo.

a. Datos de la instalación - Autoconsumo

Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo necesario añadir al menos un grupo a la instalación.

La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único consumidor, solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.

Solicitud de Acceso y Conexión i

4 Instalaciones

Nombre de la instalación *

Instalación Alvaro

Uso de la Energía *

Solar fotovoltaica techo > 20 kW v

Contacto Técnico *

Álvaro

Contacto Administrativo *

Álvaro

Teléfono de Contacto *

666666666

Email de Contacto *

Previsión de Venta Anual (kWh)

150

Referencia catastral *

98543597435Vh9543584 i

Configuración de medida a instalar

Equipo en punto frontera

Equipo de consumo

Equipo de generación

	Num. Grupo	Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
--	------------	-------------	-------------	--------------	------------------------

Ningún dato disponible en esta tabla

[+ Añadir Grupo](#)

[^ Anterior](#)

[v Siguiente](#)

b. Datos de la Instalación - No Autoconsumo

Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo necesario añadir al menos un grupo a la instalación. El formulario a rellenar no nos solicita informar la configuración de medida a instalar, a diferencia que en los autoconsumos donde si lo solicita.

Solicitud de Acceso y Conexión

4 Instalaciones

Nombre de la instalación *

Instalación Álvaro

Uso de la Energía *

Solar fotovoltaica techo <= 20 kW

Contacto Técnico *

Álvaro

Contacto Administrativo *

Álvaro

Teléfono de Contacto *


628551260

Email de Contacto *


Previsión de Venta Anual (kWh)

15

Referencia catastral *

9872023VH579755639 

▲	◆	◆	◆	◆	◆
Num. Grupo	Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia l	
Ningún dato disponible en esta tabla					

 Añadir Grupo

 Anterior

 Siguiente

7. Alta de Grupos

Los siguientes pasos del proceso son comunes, independientemente del Régimen Regulatorio al que pertenezcan.

Al proceder a añadir el grupo se solicita información técnica del mismo. Una vez hemos cumplimentado toda la información requerida pulsamos en Añadir.

Cabe destacar que en función del tipo de tecnología del grupo que se desea dar de alta, varían los campos a rellenar:

a. Fotovoltaicos

En el caso de los grupos con tecnología fotovoltaica, los campos que se van a solicitar son los que se muestran a continuación.

Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
Ningún dato disponible en esta tabla			

Tipo Instal *
B1111 - Solar en suelo

Combustible *
[] Cogeneración [] Híbrida

Número de módulos *
Número de módulos

Potencia módulo (W) *
Potencia módulo (W)

Potencia pico (W)
Potencia pico (W)

Número de inversores *
Número de inversores

Potencia inversor (W) *
Potencia inversor (W)



Potencia máxima inversores (W)
Potencia máxima inversores (W)

Potencia instalada (W) *
Potencia instalada (W)


Una vez se ha añadido el grupo de la instalación podemos continuar añadiendo más o continuar la tramitación del expediente pulsando Siguiente.



Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)	
 	B1111 - Solar en suelo	FOTOVOLTAICA	N	110.000

Tipo Instal * <input type="text"/>	Combustible * <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Cogeneración	<input type="checkbox"/> Híbrida
Número de módulos * <input type="text"/>	Potencia módulo (W) * <input type="text"/>	Potencia pico (W) <input type="text"/>	
Número de inversores * <input type="text"/>	Potencia inversor (W) * <input type="text"/>	Potencia máxima inversores (W) <input type="text"/>	
Potencia instalada (W) * <input type="text"/>			

 Cancelar  Añadir

 Anterior  Siguiente

b. Acumulación



En el caso de los grupos con tecnología de acumulación (baterías), los campos que se van a solicitar son los que se muestran a continuación.



Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
Ningún dato disponible en esta tabla			

Tipo Instal * D1 - Acumulación	Combustible * BATERÍAS	<input type="checkbox"/> Cogeneración	<input type="checkbox"/> Híbrida
Número de Elementos * 10	Energía máxima almacenable (kwh) * 5.000	Total Energía máxima almacenable Grupo (kwh) * 50.000	
Pot. Unitaria Generación (W) * 4.000	Pot. Nominal Generacion (W) 40.000		
Pot. Unitaria Consumo (W) * 4.000	Pot. Nominal Consumo (W) 40.000		



 Cancelar  Añadir

 Anterior  Siguiente



Una vez se ha añadido el grupo de la instalación podemos continuar añadiendo más o continuar la tramitación del expediente pulsando Siguiente.



Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)	
 	D1 - Acumulación	BATERÍAS	N	40.000

Tipo Instal *	Combustible *	<input type="checkbox"/> Cogeneración	<input type="checkbox"/> Híbrida
Número de Elementos *	Energía máxima almacenable (kwh) *	Total Energía máxima almacenable Grupo (kwh) *	
<input type="text" value="Número de Elementos"/>	<input type="text" value="Energía máxima almacenable (kwh)"/>	<input type="text" value="Total Energía máxima almacenable Grupo (kwh)"/>	
Pot. Unitaria Generación (W) *	Pot. Nominal Generación (W)		
<input type="text" value="Pot. Unitaria Generación (W)"/>	<input type="text" value="Pot. Nominal Generación (W)"/>		
Pot. Unitaria Consumo (W) *	Pot. Nominal Consumo (W)		
<input type="text" value="Pot. Unitaria Consumo (W)"/>	<input type="text" value="Pot. Nominal Consumo (W)"/>		

 Cancelar  Añadir

 Anterior  Siguiente

c. Resto de Tecnologías

En el caso de los grupos que no se correspondan con fotovoltaicas ni de acumulación, los campos que se van a solicitar son los que se muestran a continuación.


Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
Ningún dato disponible en esta tabla			

Tipo Instal *	Combustible *	<input type="checkbox"/> Cogeneración	<input type="checkbox"/> Híbrida
Número de Elementos *	Pot. Unitaria (W) *	Pot. Nominal (W)	
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="500.000"/>	<input type="text" value="1.500.000"/>	
Potencia instalada (W) *	<input type="text" value="1500000"/>		



 Cancelar  Añadir

 Anterior  Siguiente

Una vez se ha añadido el grupo de la instalación podemos continuar añadiendo más o continuar la tramitación del expediente pulsando Siguiente.

Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
  B21 - Renovables (Eólicos en tierra)	EOLICA	N	1.500.000

Tipo Instal *

Combustible *



Cogeneración Hibrida



Número de Elementos *

Pot. Unitaria (W) *

Pot. Nominal (W)

Potencia instalada (W) *

 Cancelar  Añadir


 Anterior  Siguiente

8. Otros datos de la instalación


Para continuar con la tramitación del expediente, se solicita información adicional de las instalaciones tramitadas.


Solicitud de Acceso y Conexión

5 Instalaciones

Fecha de validez de la garantía económica * 

Importe de la garantía económica (€) *


Pot. contratada prevista para el consumo de los SSAA (W) * 

Máxima Corriente de pico en Cortocircuito (kA) * 

Margen de control de factor de potencia

Inductivo (cos fi) * 

Capacitivo (cos fi) * 

Presupuesto total estimado (€ sin IVA) 

Clase MGE *

Ajuste al margen disponible *

 Anterior  Siguiente

9. Suscripciones

Con el fin de mejorar la experiencia de cliente y la transparencia a la hora de la tramitación del expediente, se solicita al cliente los canales por los que quiere recibir las comunicaciones del estado de su expediente.

Solicitud de Acceso y Conexión

5 Suscripciones - Datos de Suscripción

Modo de Notificación *

Por SMS y Email

Email *

almartinez@iberdrola.es

Confirmar Email *

almartinez@iberdrola.es

SMS *

628551260

Comfirmar SMS *

628551260

^ Anterior

^ Siguiente

10. Observaciones

Para finalizar el proceso de alta, en caso de que el usuario lo desee puede incorporar observaciones para trasladar información adicional o aclaraciones sobre la solicitud.

Solicitud de Acceso y Conexión

6 Otros Datos

Observaciones Generales

Observaciones Generales

Expedientes Relacionados

Expedientes Relacionados

^ Anterior

Guardar borrador

11. Guardar Borrador

Una vez informados los campos, se pulsa en Guardar Borrador y se crea un borrador de la solicitud. Se muestra un mensaje al usuario indicando que todavía no se da por tramitada la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Además, se hace saber que el análisis de la solicitud y su

documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente y se haya enviado finalmente la solicitud.

Borrador Guardado

Se ha guardado un borrador de la solicitud con el código de expediente 9039339710. Se informa al usuario que todavía no se da por tramitada la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que el análisis de la solicitud y su documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente y se haya enviado finalmente la solicitud.

Aceptar

Documentación de

Mostrar 10 registros

Buscar

12. Entrega Documentación

Para continuar con la tramitación de la solicitud una vez guardado el borrador, es necesario entregar toda la documentación requerida. Para ello, en la pantalla posterior al guardado del borrador podemos identificar la documentación pendiente de entregar fijándonos en el campo estado:

Documentación de Expediente 9039339710

Información

Se ha guardado un borrador de la solicitud con el código de expediente 9039339710. Se informa al usuario que todavía no se da por tramitada la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que el análisis de la solicitud y su documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente y se haya enviado finalmente la solicitud.

Mostrar 10 registros

Buscar

Fecha	Tipo Documento	Estado	Descripción	Inst. Generación
2021-03-18	Anteproyecto	Pendiente de entregar		
2021-03-18	Acreditación solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental	Pendiente de entregar		
2021-03-18	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml.	Pendiente de entregar		
2021-03-18	Validez Garantía Administración	Pendiente de entregar		
2021-03-18	Relación de Fincas Catastrales y Municipios	Pendiente de entregar		
2021-03-18	Esquemas unifilares de la instalación	Pendiente de entregar		
2021-03-18	Plano de situación con el punto de conexión al que pretende conectarse el productor	Pendiente de entregar		

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros


Enviar Solicitud

+ Nuevo Documento


Esta documentación puede adjuntarse en el momento de guardar el borrador de la solicitud o posteriormente desde la pantalla de Detalle de Expediente.

Detalle de Expediente 9039339710







Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	E50021000009681271AQ
Localización:	C/ ALMERIA N FINCA BARRIADA, 6 , 5ºIZQ BILBAO BIZKAIA
Régimen Regulatorio:	No Autoconsumo




 Enviar Solicitud

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

 Documentación ⁷  Datos de la solicitud  Conversaciones  Agentes  Notificaciones  Suscripciones

 Domic. Bancaria  Solicitud de Cancelación  Observaciones







Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	110.000	13.000	Sí

En esta pantalla nos aparece marcado en color naranja el botón Documentación, indicando de este modo que tenemos documentos pendientes de presentar (Se adjunta al final de este manual la documentación requerida en cada uno de los casos.). Si pulsamos en el botón, navegaremos a la pantalla de la documentación pendiente.

Documentación de Expediente 9039339710

Mostrar 10 registros

	Fecha	Tipo Documento	Estado	Descripción	Inst. Generación
	2021-03-18	Anteproyecto	Pendiente de entregar		
	2021-03-18	Acreditación solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental	Pendiente de entregar		
	2021-03-18	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml.	Pendiente de entregar		
	2021-03-18	Validez Garantía Administración	Pendiente de entregar		
	2021-03-18	Relación de Fincas Catastrales y Municipios	Pendiente de entregar		
	2021-03-18	Esquemas unifilares de la instalación	Pendiente de entregar		
	2021-03-18	Plano de situación con el punto de conexión al que pretende conectarse el productor	Pendiente de entregar		

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros < 1 >

[Enviar Solicitud](#) [+ Nuevo Documento](#)

Desde esta pantalla observamos los documentos que tenemos pendientes, así como los que ya hemos ido adjuntando con su correspondiente estado. De forma automática se genera el documento “Copia de Solicitud de Acceso y Conexión” sirviendo este como acuse de recibo de la solicitud creada.


MUY IMPORTANTE: Para evitar retrasos en la tramitación de su expediente, rogamos verifiquen que la documentación subida a través del gestor documental es la correcta y está debidamente cumplimentada.

No se admitirá documentación por otras vías diferentes al gestor documental del portal GEA.

13. Régimen Regulatorio Autoconsumo


En el caso de los expedientes con Régimen Regulatorio Autoconsumo para continuar con la tramitación de la solicitud una vez guardado el borrador, además de entregar toda la documentación requerida, es necesario indicar el tipo de autoconsumo que corresponde a la instalación. Para ello, posterior al guardado del borrador se incluye una pantalla donde podemos indicar el tipo de autoconsumo deseado:



Autoconsumo Expediente 9039339708



 **Solicitud de acceso y conexión**

Se ha guardado un borrador de la solicitud con el código de expediente 9039339708. Se informa al usuario que todavía no se da por tramitada la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que el análisis de la solicitud y su documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente y se haya enviado finalmente la solicitud.

Tipo Autoconsumo *

Individual, con excedentes, compensación, en red Interior del consumidor 


 Documentación  Guardar

 volver  Detalle de Expediente

Una vez seleccionado el tipo de autoconsumo deseado, pulsamos en Guardar para registrarlo. Posteriormente, pulsando el botón de Documentación navegamos a la pantalla de documentación explicada en el punto anterior de este manual donde se permite adjuntar la documentación pendiente de entrega.

Dependiendo del tipo de autoconsumo seleccionado, es posible que sea necesario añadir al menos un CUPS de consumo y su porcentaje de reparto correspondiente al autoconsumo. La suma de los porcentajes de reparto de los CUPS de consumo añadidos al expediente en ningún caso puede ser superior a 100.

Autoconsumo Expediente 9039339824

 **Solicitud de acceso y conexión**



Se ha guardado un borrador de la solicitud con el código de expediente 9039339824. Se informa al usuario que todavía no se da por tramitada la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que el análisis de la solicitud y su documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente y se haya enviado finalmente la solicitud.

Tipo Autoconsumo *

Colectivo, con excedentes, sin compensación, en red Interior, con suministro de SSAA 

Mostrar registros


	CUPS	Reparto (%)
Ningún dato disponible en esta tabla		

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros  

Añadir CUPS

CUPS de Consumo *

Reparto (%) *

 Documentación  Añadir


En caso de no conocer el tipo de autoconsumo en el momento del guardado del borrador, es posible informarlo posteriormente desde la pantalla de Detalle de Expediente.

Detalle de Expediente 9039339733

Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
Localización:	CL CALLEJÓN CARRASCOSO, 1 VITORIA GASTEIZ (ARABA)
Régimen Regulatorio:	Autoconsumo

[Enviar Solicitud](#)

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

Documentación **Autoconsumo**  Datos de la solicitud Conversaciones Agentes Notificaciones  Suscripciones

€ Domic. Bancaria Solicitud de Cancelación Observaciones

Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	1.000	8.400	Sí

En esta pantalla nos aparece marcado en color naranja el botón Autoconsumo, indicando de este modo que tenemos el tipo de autoconsumo pendiente de informar. Este módulo solo será visible para los expedientes con Régimen Regulatorio Autoconsumo. Si pulsamos en el botón, navegaremos a la pantalla de Autoconsumo comentada previamente.

Autoconsumo Expediente 9039339824

Tipo Autoconsumo *

Individual, con excedentes, compensación, en red Interior del consumidor

[+ Guardar](#)

[volver](#)

[Detalle de Expediente](#)

14. Modificación Borrador


Una vez guardado el borrador y previo al envío de la solicitud, es posible realizar cambios sobre el mismo permitiéndose modificar la información que fue introducida durante el alta del borrador. Para realizar estas modificaciones, se ha habilitado un nuevo módulo llamado Datos de la Solicitud en la pantalla de Detalle de Expediente.

Detalle de Expediente 9039339733



Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
Localización:	CL CALLEJÓN CARRASCOSO, 1 VITORIA GASTEIZ (ARABA)
Régimen Regulatorio:	Autoconsumo


 Enviar Solicitud

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

 Documentación  Autoconsumo  **Datos de la solicitud**  Conversaciones  Agentes  Notificaciones ⁶  Suscripciones

 Domic. Bancaria  Solicitud de Cancelación  Observaciones



Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	1.000	8.400	Sí


Si accedemos al módulo, podemos consultar los datos que introdujimos al dar de alta el borrador y modificar los campos que deseemos. Los campos que se nos presentan para modificar son similares a los que hubo que rellenar al dar de alta el borrador de la solicitud. Cabe destacar que es posible que al modificar cierta información relativa a campos como la capacidad solicitada o la tensión del punto de conexión se nos pida nueva documentación obligatoria.

Datos de la Solicitud Expediente 9039339733

1 Instalaciones

Tensión propuesta del nudo de conexión (V) *	Capacidad de acceso solicitada como generador (W) *
<input type="text" value="8.400"/>	<input type="text" value="1000"/> 
<input type="checkbox"/> Valoración Extensión Red	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación de Almacenamiento
	Capacidad de acceso solicitada como consumidor (W) *
	<input type="text" value="100"/> 

Nudo de conexión

Nudo o posición exacta	Descripción nudo o posición exacta	<input checked="" type="checkbox"/> I-DE Determina Nudo
<input type="text" value="Nudo o posición exacta"/> 	<input type="text" value="Descripción nudo o posición exacta"/>	

 **Siguiente**

Tras pulsar en el botón Siguiente continuamos visualizando más datos del borrador susceptibles de ser modificados.

Datos de la Solicitud Expediente 9039339733

2 Instalaciones


Nombre de la instalación *	Uso de Energía *
<input type="text" value="Prueba Manual"/>	<input type="text" value="R. (Eólicos en tierra)"/>
Contacto Técnico *	Contacto Administrativo *
<input type="text" value="Manuel"/>	<input type="text" value="Miguel"/>
Teléfono de Contacto *	Email de Contacto *
<input type="text" value="628765412"/>	<input type="text" value="manuel@iberdrola.es"/>
Previsión de Venta Anual (kWh)	Referencia catastral *
<input type="text" value="Previsión de Venta Anual (kWh)"/>	<input type="text" value="PRUEBAMANUAL"/>

Configuración de medida a instalar

Punto de medida

La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único consumidor, solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.

Equipo en punto frontera Equipo de consumo Equipo de generación

Tipo Instal	Combustible	Cogeneración	Potencia Instalada (W)
 B21 - Renovables (Eólicos en tierra)	EOLICA	N	10.000

[+ Añadir Grupo](#)

[^ Anterior](#)

[v Siguiente](#)

Datos de la Solicitud Expediente 9039339733

3 Instalaciones

Margen de control de factor de potencia

Inductivo (cos fi) *	Capacitivo (cos fi) *
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Presupuesto total estimado (€ sin IVA)	Tensión de Red interior a que se conecta (kV)
<input type="text" value="Presupuesto total estimado (€ sin IVA)"/>	<input type="text"/>
Clase MGE *	
<input type="text" value="Módulo de Parque Eléctrico MPE"/>	

[^ Anterior](#)

[Guardar](#)



Tras llegar a la última pantalla de modificación de datos, es necesario pulsar en el botón Guardar para consolidar los cambios. Si modificamos datos en la primera pantalla y posteriormente salimos sin guardar, los cambios no se verán reflejados. Es necesario llegar a la última pantalla y pulsar el botón Guardar para que se hagan efectivos los cambios introducidos.

Datos de la Solicitud Expediente 9039339733

3 Instalaciones

Margen de control de factor de potencia

Inductivo (cos fi) *	Capacitivo (cos fi) *
<input type="text" value="1"/> 	<input type="text" value="1"/> 

Presupuesto total estimado (€ sin IVA)	Tensión de Red interior a que se conecta (kV)
<input type="text" value="Presupuesto total estimado (€ sin IVA)"/> 	<input type="text" value=""/> 

Clase MGE *
<input type="text" value="Módulo de Parque Eléctrico MPE"/> 

 Anterior

 Guardar

Datos de la solicitud actualizados

Se han actualizado los datos de la solicitud.

Se informa al usuario que todavía no se da por tramitada la solicitud quedando en la fase de pendiente de entregar toda la información requerida. Se hace saber que el análisis de la solicitud y su documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se haya entregado toda la documentación pertinente y se haya enviado finalmente la solicitud.

Tras guardar los cambios se nos muestra un mensaje recordándonos que es necesario tener entregada toda la documentación requerida previo al envío de la solicitud.


15. Envío Solicitud

Para proceder con el envío de la solicitud, y por tanto con el análisis de la solicitud y estudio de la misma por parte de I-DE, es necesario tener guardado el borrador y entregada toda la documentación requerida (en caso de autoconsumos además es necesario el tipo de autoconsumo).


En el caso de tener todo lo necesario informado y se desee enviar la solicitud, desde la pantalla de Detalle de Expediente hay que pulsar en el botón de Enviar Solicitud marcado en color naranja.

Detalle de Expediente 9039339824











Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Sumtro obras
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	ES0021000010852985WH
Localización:	C/ CALLEJÓN BARRAQUES POLIGONO, PROX1 BILBAO BIZKAIA
Régimen Regulatorio:	Autoconsumo

 Enviar Solicitud

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

-  Documentación
-  Autoconsumo
-  Datos de la solicitud
-  Conversaciones
-  Agentes
-  Notificaciones
-  Suscripciones
-  Domic. Bancaria
-  Solicitud de Cancelación
-  Observaciones

Alternativas



Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	40.000	13.000	Sí

Una vez pulsado sobre el mismo, nos saldrá una confirmación de envío.

Detalle de Expediente

Enviar Solicitud

¿Está seguro de enviar la Solicitud de Acceso y Conexión?

 Enviar Solicitud  Cancelar

Tipo de Expediente: Rápido

Tipo de Suministro: Sumtro obras

Motivo del Expediente: Productor / Generador

CUPS: ES0021000010852985WH

Localización: C/ CALLEJÓN BARRAQUES POLIGONO, PROX1 BILBAO BIZKAIA

Régimen Regulatorio: Autoconsumo

Fases de tramitación

Apertura Definitiva


Condiciones Técnico-Económicas

Fin de instalaciones de enlace

Posibilitar la Contratación

Cierre

*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

 Enviar Solicitud


Si finalmente pulsamos en Enviar Solicitud, se tramitará la solicitud y comenzará a ser analizada y estudiada por I-DE. A partir de este momento, en la pantalla Detalle de Expediente se muestra la Fecha de Presentación de la Solicitud. Esta fecha es la

fecha legal a partir de la cual se da por presentada la solicitud y comienzan a contar los plazos legales establecidos en el RD 1183/2020 que apliquen a la solicitud.

Detalle de Expediente 9039339824

Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Sumtro obras
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	E50021000010852985WH
Localización:	C/ CALLEJÓN BARRAQUES POLIGONO, PROX1 BILBAO BIZKAIA
Fecha de Presentación de la Solicitud:	19/03/2021 17:58:28:057
Régimen Regulatorio:	Autoconsumo

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

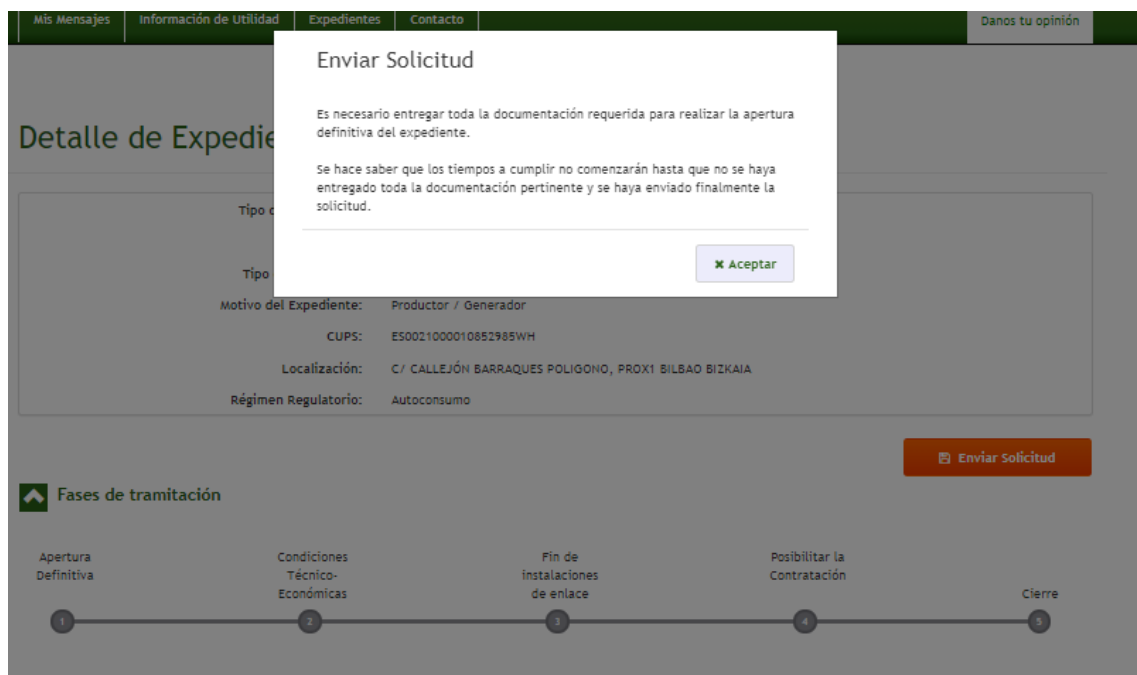
-  Documentación
-  Autoconsumo
-  Datos de la solicitud
-  Conversaciones
-  Agentes
-  Notificaciones
-  Suscripciones
-  Domic. Bancaria
-  Solicitud de Cancelación
-  Observaciones

Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	40.000	13.000	Sí

Cabe destacar que una vez enviada la solicitud, no se podrán realizar modificaciones en los datos de la solicitud desde el módulo Datos de la Solicitud ni presentar nueva documentación en el módulo de Documentación. La solicitud se encuentra en proceso de revisión por I-DE y se podrá continuar con la misma una vez se haya analizado y dado respuesta a la solicitud del peticionario.




























En el caso de pulsar el botón de Enviar Solicitud sin tener toda la documentación requerida (en caso de autoconsumos además es necesario el tipo de autoconsumo) se muestra un mensaje indicando que no se puede enviar la solicitud.







Indicar también que es posible hacer el envío de la solicitud desde el apartado de Documentación de Expediente. El funcionamiento es similar al explicado cuando se realiza el envío desde el botón ubicado en el Detalle de Expediente

Documentación de Expediente 9039339824

Mostrar registros

	Fecha	Tipo Documento	Estado	Descripción	Inst. Generación
  	2021-03-19	Validez Garantía Administración	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Acreditación solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Anteproyecto	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Esquema unifilar de medida propuesto	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Fotocopia DNI o poderes en caso de S. Mercantil	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml.	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Plano de situación con el punto de conexión al que pretende conectarse el productor	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Esquemas unifilares de la instalación	Pendiente de revisión	Prueba	
  	2021-03-19	Relación de Fincas Catastrales y Municipios	Pendiente de revisión	Prueba	

Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros  1 

16. Subsanaciones

Tras el proceso de revisión de la información presentada por el peticionario a I-DE, es posible que sea necesario realizar la subsanación de la misma debido a que la información presentada no cumple con los criterios requeridos o se ha informado de manera errónea. Estas solicitudes de subsanación pueden llegar a ser requeridas por I-DE en dos ocasiones debido a que tras la primera solicitud de subsanación y la revisión de la misma se sigan encontrando carencias de información en los datos. Esto viene reflejado en el RD 1183/2020 donde se indica que, si tras realizar dos subsanaciones de información siguen presentándose errores, la solicitud será cancelada y el peticionario tendrá que realizar una nueva.

En caso de que se nos solicite una subsanación, se nos notificará tanto por GEA como por los canales de comunicación (Email/SMS) que hayamos establecido en el apartado de Suscripciones al dar de alta la solicitud. La comunicación será la siguiente:

Se ha solicitado una Subsanación de la solicitud de Acceso y Conexión para el expediente 9039339733. Podrá consultar los datos y documentación que se requiere subsanar en el documento "Solicitud de Subsanación" del gestor documental de GEA.

Tal y como se nos indica en la comunicación, si acudimos al módulo de Documentación del expediente podremos descargarnos el documento "Solicitud de Subsanación" que indica expresamente la información a corregir. Esta solicitud puede indicar que es necesario cargar de nuevo un documento ya que el cargado previamente era erróneo, o indicar que es necesario modificar algún dato introducido en el formulario de alta del borrador de la solicitud. Para realizar estos cambios, en este momento de la tramitación se ha vuelto a habilitar tanto la carga de documentos en el módulo de Documentación, como la modificación de los datos del borrador en el módulo de Datos de la Solicitud.


Una vez se hayan subsanado los aspectos indicados por I-DE, es necesario realizar un nuevo envío de la solicitud haciendo uso del botón Enviar Solicitud que se utilizó previamente para realizar el primer envío.

Detalle de Expediente 9039339733 i

Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Vivienda
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	ES002100000124334WQ
Localización:	C/ CALLEJÓN CARRASCO, 1 , 1ºIZQ VITORIA GASTEIZ ARABA
Fecha de Presentación de la Solicitud:	21/03/2021 18:40:09:075
Régimen Regulatorio:	Autoconsumo

[Enviar Solicitud](#)

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

- Documentación
- Autoconsumo
- Datos de la solicitud
- Conversaciones
- Agentes
- Notificaciones 6
- Suscripciones
- Domic. Bancaria
- Solicitud de Cancelación
- Observaciones

Alternativas


Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	10.000	8.400	Sí

Podemos observar que, tras realizar el envío de la solicitud, se modifica la fecha de presentación de la solicitud.

Detalle de Expediente 9039339733

Tipo de Expediente:	Rápido
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Vivienda
Motivo del Expediente:	Productor / Generador
CUPS:	ES0021000000124334WQ
Localización:	C/ CALLEJÓN CARRASCO, 1 , 1ºIZQ VITORIA GASTEIZ ARABA
Fecha de Presentación de la Solicitud:	21/03/2021 19:09:28:020
Régimen Regulatorio:	Autoconsumo

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

-  Documentación
-  Autoconsumo
-  Datos de la solicitud
-  Conversaciones
-  Agentes
-  Notificaciones 6
-  Suscripciones
-  Domic. Bancaria
-  Solicitud de Cancelación
-  Observaciones

Alternativas

Alternativa	Potencia (W)	Tensión (V)	Aceptada
1	10.000	8.400	Sí

Esta fecha es la fecha legal a partir de la cual se da por presentada la solicitud y comienzan a contar los plazos legales establecidos en el RD 1183/2020 que apliquen a la solicitud. Debido a que la información presentada en primera instancia no cumplía con lo requerido, la solicitud se pone a cola de las que haya podido entrar antes de la fecha de presentación de la subsanación.

17. Respuesta Propuesta Previa




Tras la revisión, análisis y estudio de la solicitud por parte de I-DE, se enviará al peticionario la propuesta previa donde se recogen las condiciones técnico-económicas de la solicitud presentada. Se notificará tanto por GEA como por los canales de comunicación (Email/SMS) que hayamos establecido en el apartado de Suscripciones al dar de alta la solicitud. La comunicación será la siguiente:

La propuesta previa que incluye las condiciones técnico-económicas del expediente 9039339800 ya se encuentra disponible en el gestor documental de GEA.

Si acudimos al módulo de Documentación del expediente podremos descargar los documentos “Plantilla Pliego de Condiciones Técnicas” y “Plantilla Presupuestos” que recogen las condiciones que aplican a la solicitud.

Documentación de Expediente 9039339551

Mostrar registros

	Fecha	Tipo Documento
	2021-03-18	Plantilla Pliego de Condiciones Técnicas
	2021-03-18	Plantilla Presupuestos
	2021-03-18	Fotocopia DNI o poderes en caso de S. Mercantil

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros < 1 >

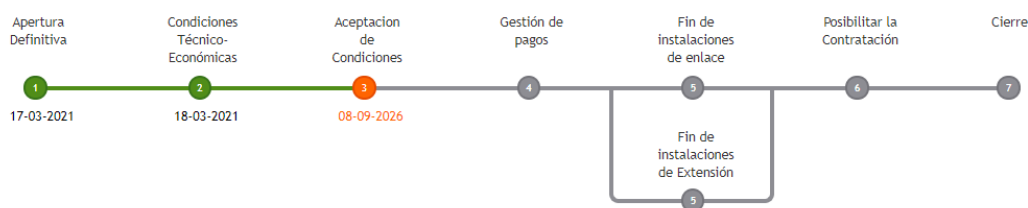
[volver](#) [Detalle de Expediente](#)

Una vez revisados los documentos, será necesario firmar el acuerdo de las condiciones económicas; aceptando de este modo las condiciones y comprometiéndose al pago del presupuesto presentado. Este documento firmado debe cargarse en el documento “Aceptación de condiciones de la Propuesta previa”, que aparecerá como obligatorio a cargar en el módulo de Documentación. En caso de no querer aceptar las condiciones, se cargará en el documento “Aceptación de condiciones de la Propuesta previa” un fichero indicando que no se aceptan las condiciones. Una vez cargado el documento, es necesario acudir al módulo Carta de Condiciones para aceptar o rechazar la propuesta previa.

Detalle de Expediente 9039339551

Tipo de Expediente:	Individual
Estado:	Abierto
Tipo de Suministro:	Vivienda
Motivo del Expediente:	Aumento potencia
CUPS:	ES0021000009617366PM
Localización:	C/ PORT DE SANT MIQUEL 9 PORT E, 8 , 5ªC BILBAO BIZKAIA

Fases de tramitación



*Haciendo clic sobre el número de cada fase se podrá consultar los estados de la misma.

[Documentación](#) [Datos de la solicitud](#) [Conversaciones](#) [Agentes](#) [Notificaciones](#) [Suscripciones](#)

[Domic. Bancaria](#) [Solicitud de Cancelación](#) [Carta de Condiciones](#) [Observaciones](#)

Al acceder al módulo, se nos presentan la alternativa o alternativas (en caso de haber varias) para aceptar la que deseemos. Se muestra un mensaje indicando que, para gestionar las condiciones de la propuesta previa, es necesario ser el tramitador

del expediente y que el documento “Aceptación de condiciones de la Propuesta previa” debe haber sido entregado por el usuario en el módulo de Documentación.

Carta de Condiciones Expediente 9039339551

Aviso
Para gestionar las condiciones de la Propuesta previa es necesario ser usuario tramitador del expediente o Promotor y que el documento de acreditación de aceptación de las condiciones del presupuesto esté aceptado.

Mostrar registros

	Importe	Descripción
Alternativa 1 Potencia: 50001W - Tensión: 13.200V		
<input type="checkbox"/>	605	Entronque + Refuerzo + Extensión ejecutada por la Distribuidora.
<input type="checkbox"/>	242	Entronque + Refuerzo (Extensión ejecutada por el solicitante).

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

En este punto, se nos presentan tres opciones a escoger en base a que estemos o no de acuerdo con la propuesta previa recibida.

a. Aceptar Propuesta Previa

Para aceptar las condiciones de la propuesta previa y, previa firma de las condiciones económicas en el documento “Aceptación de condiciones de la Propuesta previa” es necesario seleccionar la alternativa deseada y pulsar en el botón Acepta Propuesta Previa.

Carta de Condiciones Expediente 9039339964

Aviso
Para gestionar las condiciones de la Propuesta previa es necesario ser usuario tramitador del expediente o Promotor y que el documento de acreditación de aceptación de las condiciones del presupuesto esté aceptado.

Mostrar registros

	Importe	Descripción
Alternativa 1 Potencia: 12000W - Tensión: 13.200V		
<input checked="" type="checkbox"/>	605	Entronque + Refuerzo + Extensión ejecutada por la Distribuidora.
<input type="checkbox"/>	242	Entronque + Refuerzo (Extensión ejecutada por el solicitante).

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Una vez pulsado el botón se nos muestra un mensaje indicando que la propuesta previa ha sido aceptada.

A partir de este momento, desde I-DE se nos remitirá la factura correspondiente con las condiciones económicas remitidas y se nos hará el envío de la misma por correo postal. Es caso de tener domiciliada la cuenta bancaria, se realizará un cargo por el importe de la factura en la misma.

b. Solicitud de Revisión

Para solicitar una revisión de la propuesta previa por no estar de acuerdo con alguno de los puntos presentados en ella, es necesario pulsar en el botón Solicitud de Revisión.

Carta de Condiciones Expediente 9039339551

 **Aviso**
Para gestionar las condiciones de la Propuesta previa es necesario ser usuario tramitador del expediente o Promotor y que el documento de acreditación de aceptación de las condiciones del presupuesto esté aceptado.

Mostrar registros

Importe	Descripción
Alternativa 1 Potencia: 50001W - Tensión: 13.200V	
605	Entronque + Refuerzo + Extensión ejecutada por la Distribuidora.
242	Entronque + Refuerzo (Extensión ejecutada por el solicitante).

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros < 1 >

Una vez pulsado el botón se nos despliega un campo de texto para indicar el motivo de la solicitud de revisión donde es necesario explicar con detalle en que puntos no se está de acuerdo para el posterior análisis y revisión por parte de I-DE.

Aviso
 Para gestionar las condiciones de la Propuesta previa es necesario ser usuario tramitador del expediente o Promotor y que el documento de acreditación de aceptación de las condiciones del presupuesto esté aceptado.

Mostrar registros

Importe	Descripción
Alternativa 1 Potencia: 50001W - Tensión: 13.200V	
605	Entronque + Refuerzo + Extensión ejecutada por la Distribuidora.
242	Entronque + Refuerzo (Extensión ejecutada por el solicitante).

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros < 1 >

✖ Rechazar Propuesta previa
✓ Solicitud de Revisión
✓ Aceptar Propuesta previa

Motivo de Revisión

Requiere de una nueva propuesta previa porque no estoy de acuerdo con las condiciones económicas.

✖ Enviar Solicitud de Revisión

[↶ volver](#)
[↑ Detalle de Expediente](#)

Una vez pulsado el botón de Enviar Solicitud de Revisión nos muestra un mensaje indicando que se ha enviado la solicitud de revisión.

En este punto, se procederá por parte de I-DE a la revisión y análisis de la solicitud realizada por el usuario. Pudiendo ocurrir tres escenarios distintos:

1. **Aceptación de la revisión:** en caso de que tras la evaluación de la solicitud de revisión se estime que el usuario está en lo cierto, se realiza un nuevo estudio de la solicitud y se remite una nueva propuesta previa. Se notificará tanto por GEA como por los canales de comunicación (Email/SMS) que hayamos establecido en el apartado de Suscripciones al dar de alta la solicitud. La comunicación será la siguiente:

"Se ha admitido la revisión de la propuesta previa del expediente 903xxxxxxx. Se procederá a informarle cuando se disponga de una nueva propuesta previa".

Una vez que se tenga la nueva propuesta previa, se procederá del mismo modo que en el envío de la primera propuesta previa enviada. Notificándose al usuario y permitiendo su aceptación o rechazo en GEA.

2. **Rechazo de la revisión:** en caso de que tras la evaluación de la solicitud de revisión se estime que no tiene fundamento, se notificará tanto por GEA como por los canales de comunicación (Email/SMS) que hayamos establecido en el apartado de Suscripciones al dar de alta la solicitud. La comunicación será la siguiente:

"Se ha rechazado la revisión solicitada para la propuesta previa del expediente 903XXXXXX. "

Además de ello, en GEA se le dejará habilitado de nuevo la aceptación de la propuesta previa para que se acepten o rechacen definitivamente la condiciones.

3. **Solicitud Información adicional:** en caso de que tras la evaluación de la solicitud de revisión se estime que es necesario mayor información para poder continuar con la revisión. Se notificará tanto por GEA como por los canales de comunicación (Email/SMS) que hayamos establecido en el apartado de Suscripciones al dar de alta la solicitud. La comunicación será la siguiente:
" Se ha solicitado información adicional para la revisión de la propuesta previa del expediente 903xxxxxxx. Podrá consultar la documentación requerida en el documento "Solicitud información adicional" del gestor documental de GEA."

Además de ello, en el módulo de Documentación de GEA podrá descargarse el documento "Solicitud información adicional" donde se indica la información adicional necesaria para poder realizar la revisión de su solicitud. Para ello, se le dejará habilitado el apartado de Documentación para la carga de los documentos que sean necesarios enviar. Una vez enviada la información solicitada mediante el botón Enviar Documentación, I-DE procederá al estudio y a la realización de una nueva propuesta previa.

c. Rechazar Propuesta Previa

Para descartar por completo la propuesta previa y solicitar la cancelación de la solicitud presentada es necesario pulsar en el botón Rechazar Propuesta Previa.

Carta de Condiciones Expediente 9039339551

Aviso
Para gestionar las condiciones de la Propuesta previa es necesario ser usuario tramitador del expediente o Promotor y que el documento de acreditación de aceptación de las condiciones del presupuesto esté aceptado.

Mostrar registros

Importe	Descripción
Alternativa 1 Potencia: 50001W - Tensión: 13.200V	
<input type="checkbox"/> 605	Entronque + Refuerzo + Extensión ejecutada por la Distribuidora.
<input type="checkbox"/> 242	Entronque + Refuerzo (Extensión ejecutada por el solicitante).

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Una vez pulsado el botón se nos despliega un campo de texto para indicar el motivo del rechazo de la propuesta previa.

Aviso

Para gestionar las condiciones de la Propuesta previa es necesario ser usuario tramitador del expediente o Promotor y que el documento de acreditación de aceptación de las condiciones del presupuesto esté aceptado.

Mostrar registros

	Importe	Descripción
Alternativa 1 Potencia: 12000W - Tensión: 13.200V		
<input type="checkbox"/>	605	Entronque + Refuerzo + Extensión ejecutada por la Distribuidora.
<input type="checkbox"/>	242	Entronque + Refuerzo (Extensión ejecutada por el solicitante).

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Motivo de Rechazo

No quiero continuar con la solicitud debido a que no puedo asumir el coste de la misma

Tras pulsar en el botón de Rechazar Alternativas nos muestra un mensaje indicando que se ha rechazado la propuesta previa y se procederá a la posterior cancelación del expediente.

18. Emisión Permisos Acceso y Conexión

Tras la aceptación de la propuesta previa se procederá a la emisión de los permisos de Acceso y Conexión. La emisión de estos permisos será notificada vía GEA así como por los canales de comunicación (Email/SMS) que hayamos establecido en el apartado de Suscripciones al dar de alta la solicitud. La comunicación será la siguiente:

" Los permisos de acceso y conexión del expediente 903XXXXXX ya se encuentran disponible en el gestor documental de GEA en el documento "Permisos de Acceso y Conexión".

Tal y como se nos indica en la comunicación, si acudimos al módulo de Documentación del expediente podremos descargarnos el documento "Permisos de Acceso y Conexión" que contiene toda la información que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determina en aplicación de lo previsto en el artículo 33.11 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Se indica a continuación la documentación necesaria en cada uno de los siguientes casos:

<=15 kW

- Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kml/kmz.

Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero kml/kmz

https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

En el caso de parcelas individuales, también se puede obtener un fichero kml desde la página del catastro:

<https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S>

Una vez localizada la parcela por cualquiera de los métodos disponibles, desde la opción “más información de la parcela” se puede obtener el fichero kml de la parcela para su descarga.

- Plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor.

Incluir un plano de situación de la instalación, indicando el punto de conexión propuesto por el productor

- Esquemas unifilares de la instalación.

Esquemas unifilares de la instalación o agrupación de instalaciones objeto de los permisos, incluidas en su caso la línea, posiciones y apartamenta necesarias para la evacuación de la energía generada.

>15 kW

- Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kml/kmz.

Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero kml/kmz

https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

En el caso de parcelas individuales, también se puede obtener un fichero kml desde la página del catastro:

<https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S>

Una vez localizada la parcela por cualquiera de los métodos disponibles, desde la opción “más información de la parcela” se puede obtener el fichero kml de la parcela para su descarga.

- Plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor.

Incluir un plano de situación de la instalación, indicando el punto de conexión propuesto por el productor

- Esquemas unifilares de la instalación.
Esquemas unifilares de la instalación o agrupación de instalaciones objeto de los permisos, incluidas en su caso la línea, posiciones y aparamenta necesarias para la evacuación de la energía generada.
- Relación de Fincas Catastrales y Municipios.
- Justificante de la administración competente que acredite la validez de la garantía económica.
El inicio de un procedimiento de acceso y conexión a la red eléctrica, en el caso de instalaciones de generación de electricidad, estará condicionado a que pueda acreditarse la presentación, ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación, de una copia del resguardo acreditativo de haber depositado la garantía económica a la que se refiere el artículo 21 del RD de Acceso y Conexión.
- Acreditación de la solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental.
En el caso de tratarse de un proyecto sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada de conformidad con lo previsto en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de septiembre, de Evaluación Ambiental, acreditación de, en su caso, la presentación por el promotor ante el órgano sustantivo de la solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental ordinaria o de la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, respectivamente. En caso de no tratarse de un proyecto sometido a evaluación ambiental, será necesario cargar un documento indicando que por las características del proyecto no está sometido a evaluación ambiental.
- Anteproyecto de la instalación.
Anteproyecto de la instalación de generación de electricidad, el cual contendrá al menos los elementos indicados en la circular de la Comisión nacional de los mercados y la competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.
- Para solicitudes de Autoconsumo con Capacidad > 5 MW, Formulario T-248 cumplimentado (última versión disponible) para poder solicitar su aceptabilidad al operador del sistema.
Enlace a la Página de REE para obtener la versión más actualizada de los formularios T-248.
<https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativa-guias-y-procedimientos>
- Para solicitudes de No Autoconsumo con Capacidad > 5 MW, Formulario T-243 cumplimentado (última versión disponible) para poder solicitar su aceptabilidad al operador del sistema.
Enlace a la Página de REE para obtener la versión más actualizada de los formularios T-243.
<https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativa-guias-y-procedimientos>

Tabla resumen con los documentos obligatorios en función de la capacidad solicitada:

	<=15KW	> 15 KW	>5MW No Autoconsumo	>5MW Autoconsumo
Obligatorios	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml	Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato kmz/kml
	Plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor.	Plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor.	Plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor.	Plano de situación con el punto de conexión propuesto al que pretende conectarse el productor.
	Esquemas unifilares de la instalación.	Esquemas unifilares de la instalación.	Esquemas unifilares de la instalación.	Esquemas unifilares de la instalación.
		Relación de Fincas Catastrales y Municipios	Relación de Fincas Catastrales y Municipios	Relación de Fincas Catastrales y Municipios
		Justificante de la administración competente que acredite la validez de la garantía económica	Justificante de la administración competente que acredite la validez de la garantía económica	Justificante de la administración competente que acredite la validez de la garantía económica
		Acreditación solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental	Acreditación solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental	Acreditación solicitud de alcance del estudio de impacto ambiental
		Anteproyecto	Anteproyecto Formulario T-243	Anteproyecto Formulario T-248

Documentos Obligatorios Condicionados

- Autorización a otro agente para realizar la solicitud en nombre del titular.

Documento dando la conformidad del titular para que otro agente presente una solicitud en su nombre. Obligatorio para solicitudes realizadas por un representante legal en nombre del titular de la instalación. Ejemplo: un instalador a nombre de un titular que no es él mismo.
- Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.

Obligatorio para solicitudes con tensión del punto de conexión >20KV o para el perfil “Cliente Titular” que es un nuevo cliente en I-DE.
- Declaración responsable de ambos agentes dando su conformidad a la solicitud

Obligatorio si el titular de la instalación de generación es diferente al de la instalación de consumo. En el caso de cogeneración o de autoconsumo en los que las instalaciones de generación de electricidad compartan infraestructuras de conexión con un consumidor, y en las que el solicitante de los permisos de acceso y conexión sea distinto del titular del contrato de suministro, será condición imprescindible para el inicio de un procedimiento de acceso y conexión que la solicitud vaya acompañada de un acuerdo firmado por ambos en el que se recoja que el titular del contrato de suministro da su conformidad a la misma.
- Acuerdo de unificación de consumos de generación conectada a red interior de consumo.

Obligatorio si el titular de la instalación de generación es diferente al de la instalación de consumo. Acuerdo para que los consumos que la instalación de generación conectada a la red interior del consumidor pudiera tener, se unifiquen y facturen con los del titular del punto de suministro utilizando para ello el contador ubicado en el punto frontera con la red de distribución. En caso de que cualquiera de las partes decidiera poner fin a este acuerdo, las partes se obligan a ponerlo en conocimiento de la empresa distribuidora y a instalar un contador independiente para la instalación de generación, que deberá ser precintado por la empresa distribuidora. A partir de dicho momento, los consumos que pudiera registrar este contador serán facturados al generador
- Esquema unifilar de medida propuesto.

La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único consumidor solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar

los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto. Obligatorio en los casos en que la configuración de medida no es “medida en punto frontera”.

- Acuerdos de reparto de energía (IDAE).

Enlace a la página del IDAE para obtener modelos de acuerdo de reparto de energía a aportar en función de la modalidad de autoconsumo.

<https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo>

Obligatorio en el caso de autoconsumo colectivos, acuerdo firmado por todos los participantes indicado los CUPS y los porcentajes de reparto de la energía generada.

Tabla resumen con los documentos obligatorios en base a diferentes condiciones:

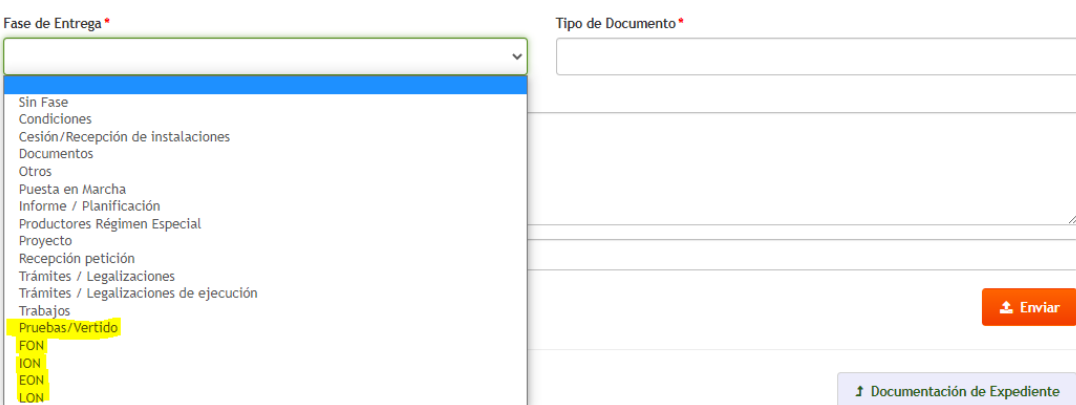
	Documento	Condición
Todos	Autorización a otro agente para realizar la solicitud en nombre del titular.	Obligatorio para solicitudes realizadas por un representante legal en nombre del titular de la instalación. Ejemplo: un instalador a nombre de un titular que no es él mismo
	Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil	- Perfil "Cliente Titular" es un cliente nuevo o -Expediente con tensión del punto de conexión >20KV
Autoconsumo	Declaración responsable de ambos agentes dando su conformidad a la solicitud	El titular de consumo sea distinto que el de generación
	Acuerdo de unificación de consumos de generación conectada a red interior de consumo.	El titular de consumo sea distinto que el de generación
	Esquema unifilar de medida propuesto.	La configuración de medida no es "Medida en Punto Frontera"
	Acuerdos de reparto de energía (IDAE)	Autoconsumo colectivos

NOTIFICACIONES OPERACIONALES

La entrega de documentación asociada al procedimiento de Notificaciones Operacionales se debe realizar en el apartado de Documentación.

Para ello, es necesario seleccionar en el desplegable “Fase de Entrega” el tipo de notificación solicitada e incluir la documentación necesaria en cada caso.

Envío de Documentación de Expediente 9037578530



Fase de Entrega *

- Sin Fase
- Condiciones
- Cesión/Recepción de instalaciones
- Documentos
- Otros
- Puesta en Marcha
- Informe / Planificación
- Productores Régimen Especial
- Proyecto
- Recepción petición
- Trámites / Legalizaciones
- Trámites / Legalizaciones de ejecución
- Trabajos
- Pruebas/Vertido
- FON
- ION
- EON
- LON

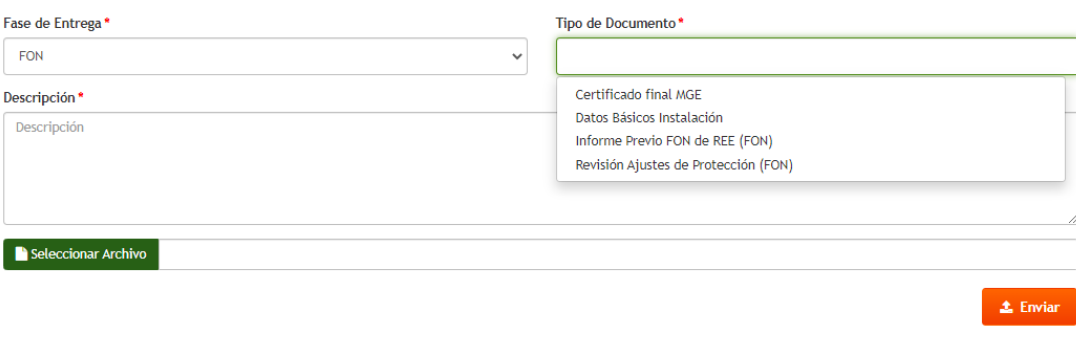
Tipo de Documento *

Enviar

Documentación de Expediente

A continuación, se muestra un ejemplo de los “Tipos de Documento” a incluir cuando se solicita una notificación FON:

Envío de Documentación de Expediente 9037578530



Fase de Entrega *

FON

Descripción *

Descripción

Tipo de Documento *

- Certificado final MGE
- Datos Básicos Instalación
- Informe Previo FON de REE (FON)
- Revisión Ajustes de Protección (FON)

Seleccionar Archivo

Enviar

Para más información respecto a la documentación necesaria para solicitar las notificaciones operacionales puede consultar la [Guía de AELEC](#).

ERRORES COMUNES AL CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

Indicamos a continuación los errores habituales que hemos detectado a la hora de cumplimentar la solicitud.

- Introducir las coordenadas en un datum y huso incorrecto. Como se ha indicado más arriba, para poder localizar su instalación las coordenadas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30. A continuación, se adjunta un enlace en el que de manera sencilla se pueden obtener con el datum y Huso correcto.

<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>

- Introducir los documentos en ubicaciones incorrectas. Para facilitar la identificación de los documentos a subir en cada uno de los tipos, en nuestra página web dispone de ejemplos para algunos de ellos.
- Introducir los formularios T-243 o T-248 de REE sin cumplimentar y/o en formato pdf. Se debe adjuntar, en su caso, la última versión correctamente cumplimentada en el formato Excel original y no en pdf según se indica en la Guía descriptiva del Procedimiento de Acceso a la Red de REE.

Introducir documentos bancarios o certificados de compañías de seguros en lugar del *justificante de la administración competente que acredite la validez de la garantía económica*. No se admiten documentos bancarios ni de certificados de compañías de seguros.